


Schema elettrico cod. 30200100106

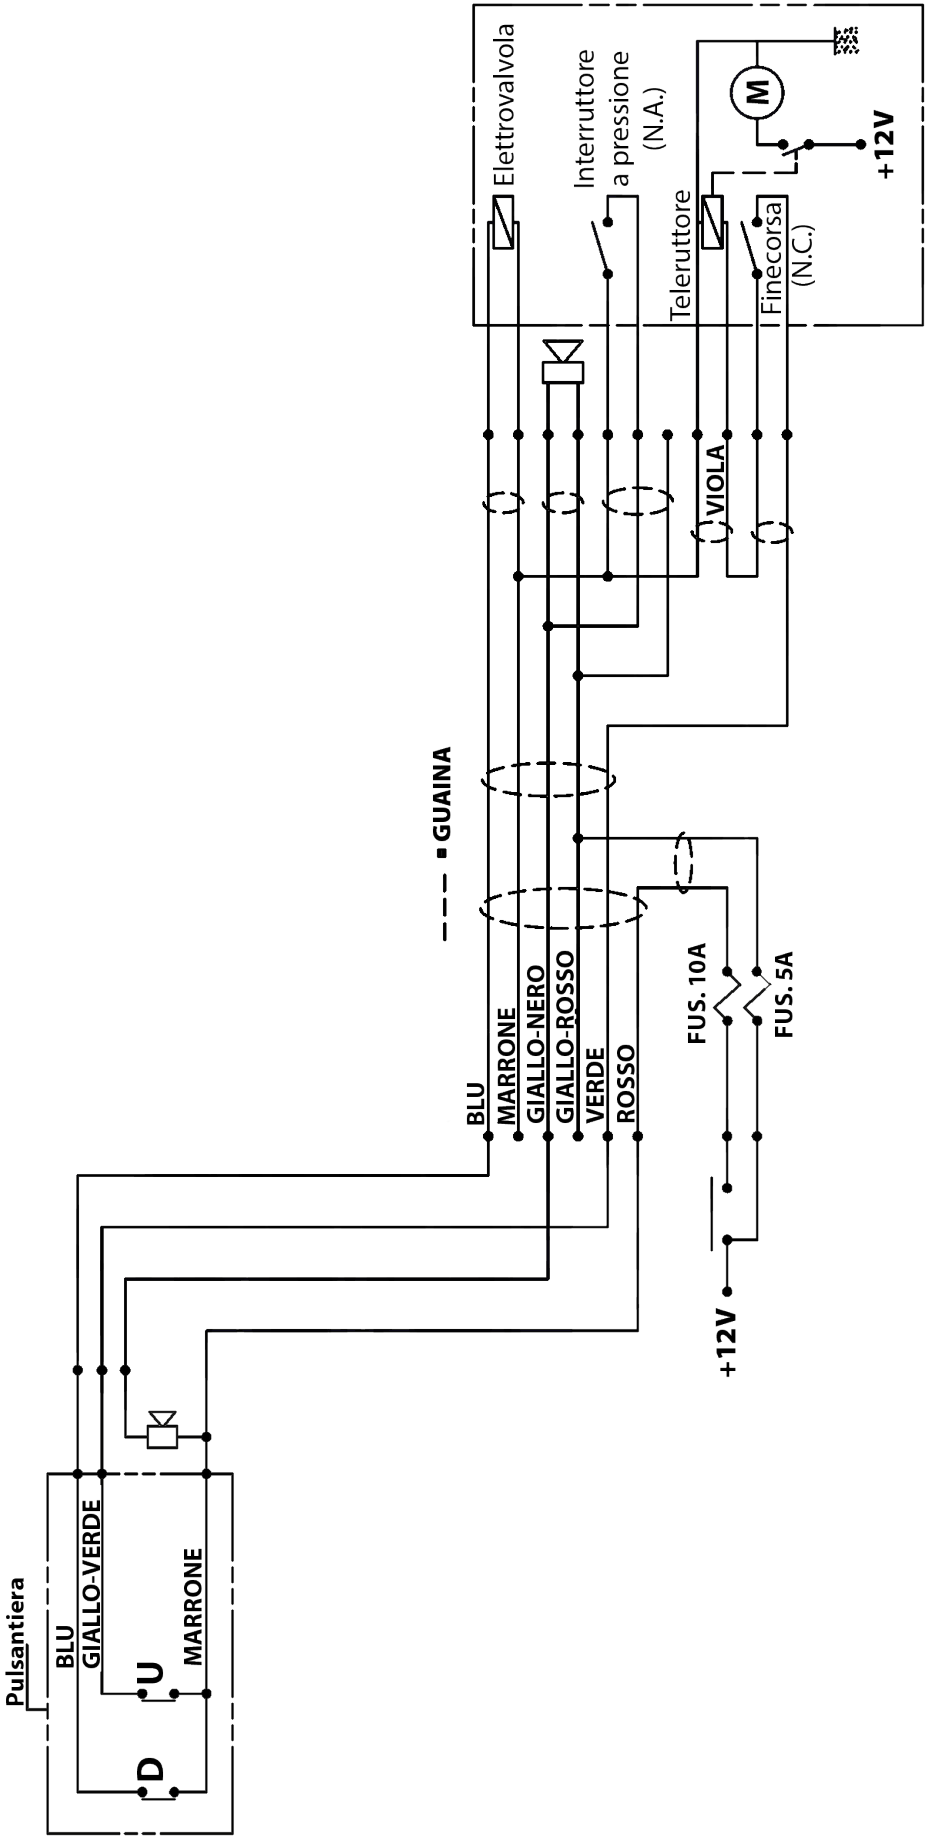

Gli impianti elettrici OMFB per ribaltabili sono disponibili in diverse configurazioni a seconda delle esigenze.

|                                                                      | Cabina fissa                                                                        | Cabina Ribaltabile                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |  |  |
| Pulsantiera mobile 30200100106 (passaggio retrocabina)               | SI                                                                                  | NO                                                                                  |
| Pulsantiera mobile codice 30200100151 (passaggio vano motore)        | SI                                                                                  | SI                                                                                  |
| Con plancia sul cruscotto Codice 30200100302 (Passaggio vano motore) | SI                                                                                  | SI                                                                                  |
| Con doppio comando Codice 30200100400 (Passaggio vano motore)        | SI                                                                                  | SI                                                                                  |

L'impianto comprende lo staccabatteria e il segnalatore acustico intermittente da 95 dB esterno. Il finecorsa va ordinato a parte, si può utilizzare il cod. 14915000102 oppure la staffa completa 12105100039. I cablaggi rispondono alla norma CEI EN 60204-1, le funzioni comandate dai singoli fili sono identificate dai colori degli stessi. L'involucro dei fili è in materiale non propagante la fiamma secondo la norma CEI EN 60204-1

E' possibile ordinare a parte i cavi di alimentazione con fusibile di protezione da 200 A nelle diverse lunghezze come da tabella: (Cavo sezione 35 mm<sup>2</sup> con guaina in nylon e cappucci isolanti)

| CAVO (-) | CAVO (+)<br>batteria / staccabatteria | CAVO (+)<br>staccabatteria / PK/RE | CODICE      |
|----------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1 metro  | 2 metri                               | 1 metro                            | 30200500200 |
| 1 metro  | 3 metri                               | 1 metro                            | 30200500308 |
| 1 metro  | 4 metri                               | 1 metro                            | 30200500406 |
| 1 metro  | 5 metri                               | 1 metro                            | 30200500504 |

**Kit elettrico PK-RE pulsantiera mobile impianto corto con segnalatore acustico**

