


Schema elettrico cod. 30200100302

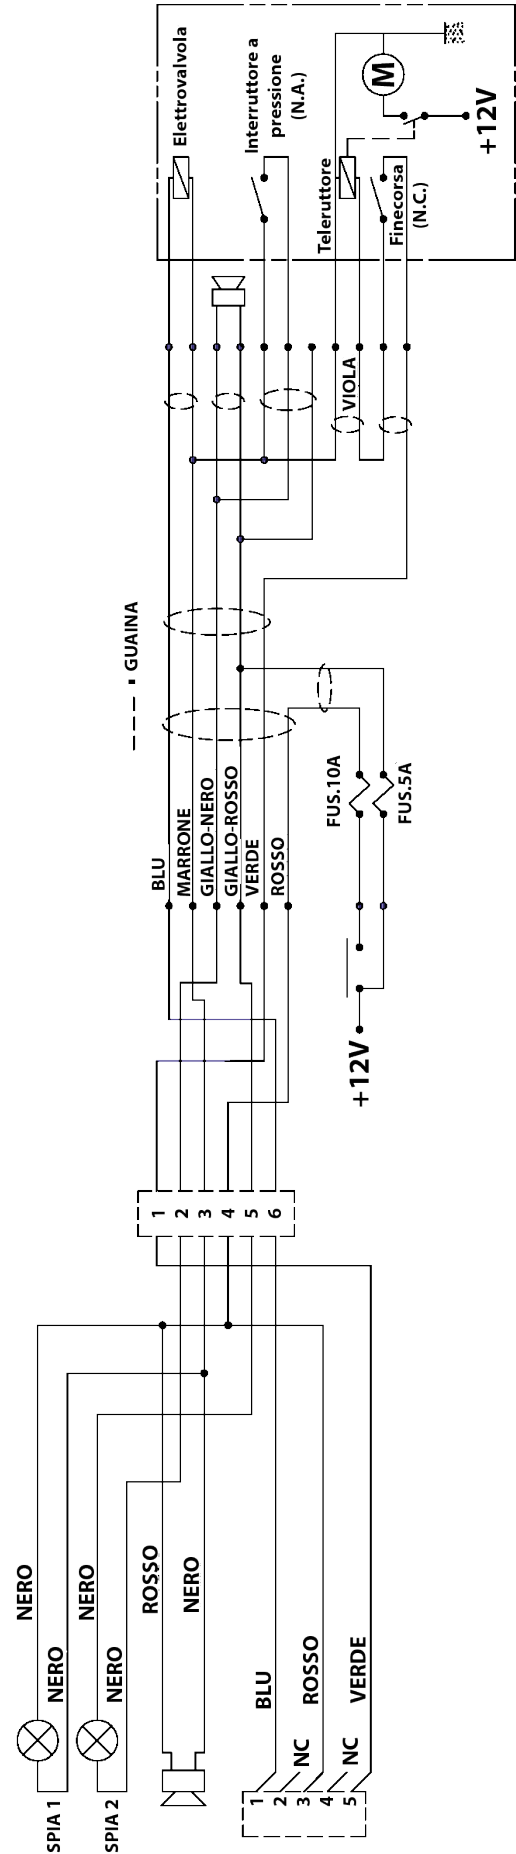

Gli impianti elettrici OMFB per ribaltabili sono disponibili in diverse configurazioni a seconda delle esigenze.

	Cabina fissa	Cabina Ribaltabile
		
Pulsantiera mobile 30200100106 (passaggio retrocabina)	SI	NO
Pulsantiera mobile codice 30200100151 (passaggio vano motore)	SI	SI
Con plancia sul cruscotto Codice 30200100302 (Passaggio vano motore)	SI	SI
Con doppio comando Codice 30200100400 (Passaggio vano motore)	SI	SI

L'impianto comprende lo staccabatteria e il segnalatore acustico intermittente da 95 dB esterno. Il finecorsa va ordinato a parte, si può utilizzare il cod. 14915000102 oppure la staffa completa 12105100039. I cablaggi rispondono alla norma CEI EN 60204-1, le funzioni comandate dai singoli fili sono identificate dai colori degli stessi. L'involucro dei fili è in materiale non propagante la fiamma secondo la norma CEI EN 60204-1

E' possibile ordinare a parte i cavi di alimentazione con fusibile di protezione da 200 A nelle diverse lunghezze come da tabella: (Cavo sezione 35 mm² con guaina in nylon e cappucci isolanti)

CAVO (-)	CAVO (+) batteria / staccabatteria	CAVO (+) staccabatteria / PK/RE	CODICE
1 metro	2 metri	1 metro	30200500200
1 metro	3 metri	1 metro	30200500308
1 metro	4 metri	1 metro	30200500406
1 metro	5 metri	1 metro	30200500504

Kit elettrico PK-RE plancia-cruscotto impianto lungo con segnalatore acustico cod. 30200100302

